

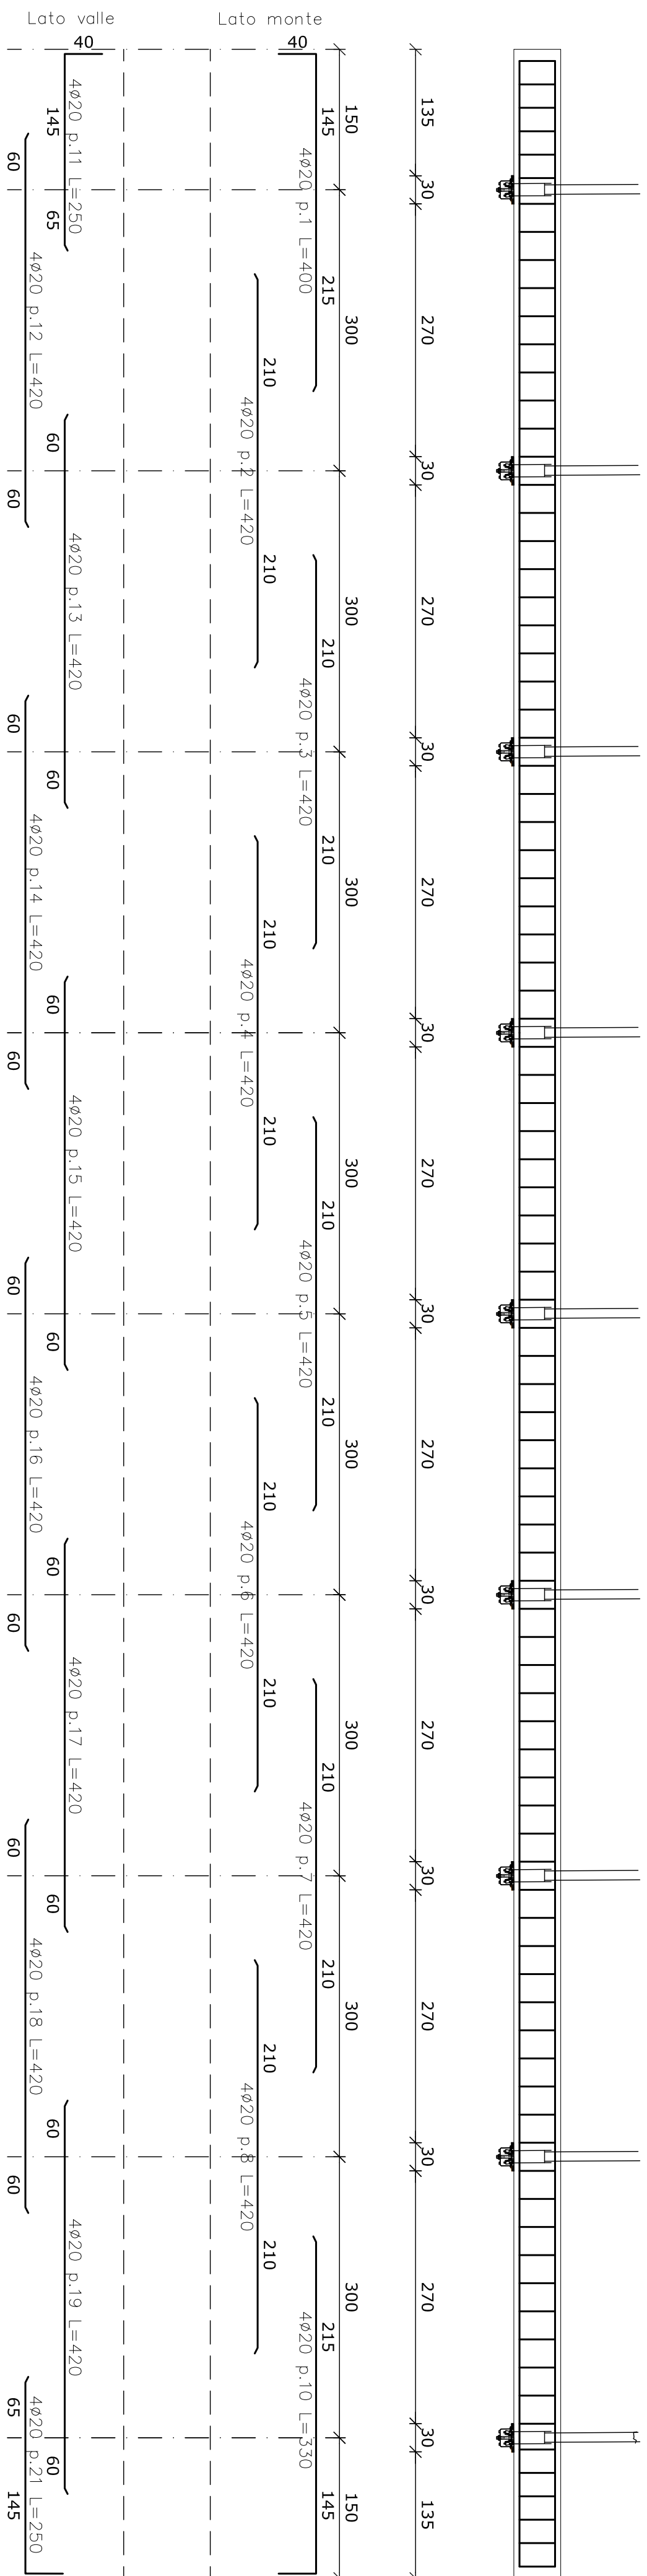
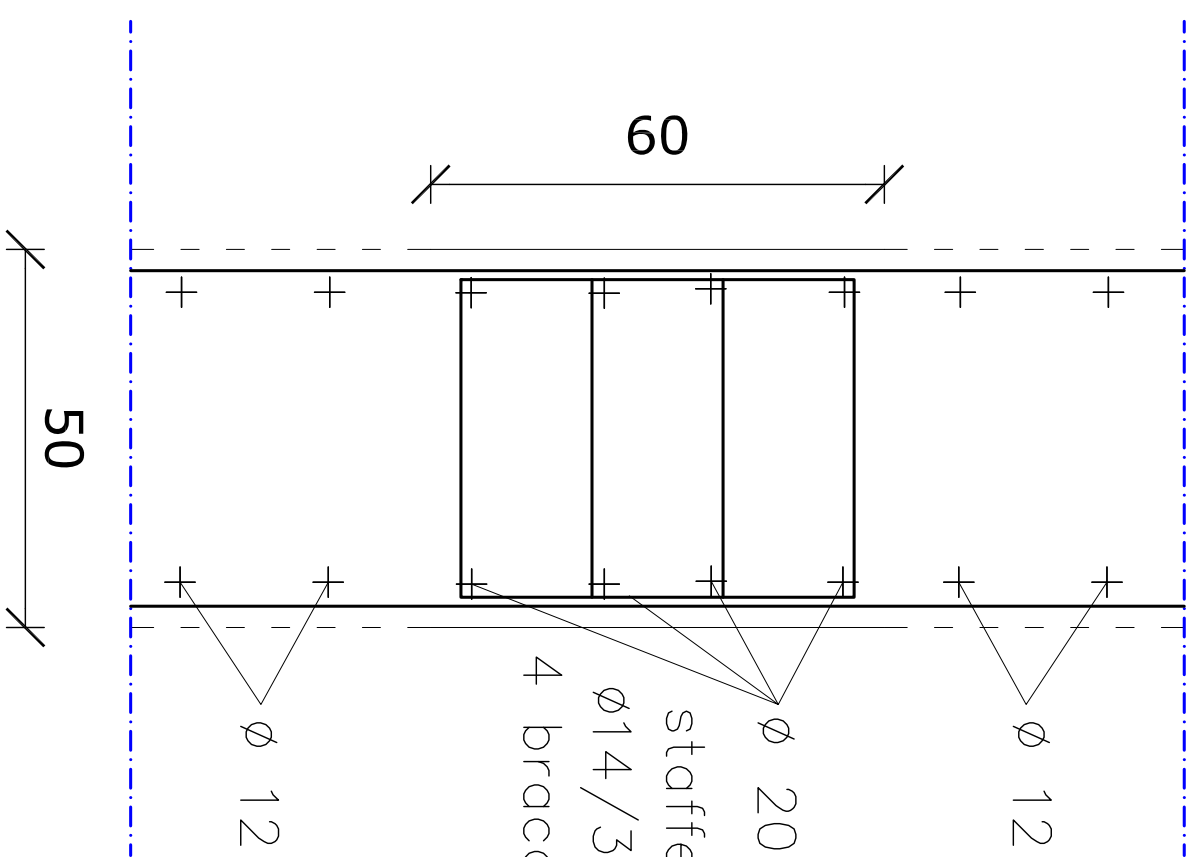




Scala 1:50




Scale 1/10




Materiali MIRO INIBITATO	Materiali MIRO INIBITATO
Acciaio per carpenteria metallica S 355 Acciaio per cemento armato B450C Acciaio per tiranti: - tirafondi con tensione caratteristica di rottura $f_{tk} = 1660 \text{ N/mm}^2$ - tirafondi caratterizzati dal 0,1% di deformazione totale $f_{k0.1} = 1670 \text{ N/mm}^2$ - Allungamento snello critico massimo	$f_{tk} = 335 \text{ N/mm}^2$ $f_{k0.1} = 910 \text{ N/mm}^2$ $f_{tk} = 1660 \text{ N/mm}^2$ $f_{k0.1} = 1670 \text{ N/mm}^2$ $A_{g0.1} = 3,5$
Calcestruzzo per c.a.: - classe di resistenza - classe di consistenza - dimensioni massime nominali dell'aggregato - classe di esposizione	25/20 S4 20 mm XC2
Dispositivi Costruttivi	Red $\gg 3,0 \text{ MN/cm}^2$
	
	
LA LUNGHEZZA MINIMA DI ANCORAGGIO DELL'ARMATURA VERTICALE DI RINFORSO, DOVrà ESSERE DI 40 Ø SALVO DIVERSAMENTE INDIRICATO. LA LUNGHEZZA MINIMA DELLA SOSPENSIONE DELLE BARE DI ARMATURA DOVrà ESSERE DI 40 Ø SALVO DIVERSAMENTE INDIRICATO. LE LUNGHEZZE DELLE BARE E DELLE SVISSE SONO REFERITE ALL'INCRICCHIO ESTERNO.	LA LUNGHEZZA MINIMA DI ANCORAGGIO DELL'ARMATURA VERTICALE DI RINFORSO, DOVrà ESSERE DI 40 Ø SALVO DIVERSAMENTE INDIRICATO. LA LUNGHEZZA MINIMA DELLA SOSPENSIONE DELLE BARE DI ARMATURA DOVrà ESSERE DI 40 Ø SALVO DIVERSAMENTE INDIRICATO. LE LUNGHEZZE DELLE BARE E DELLE SVISSE SONO REFERITE ALL'INCRICCHIO ESTERNO.


SEZIONE MURO - Scala 1:20

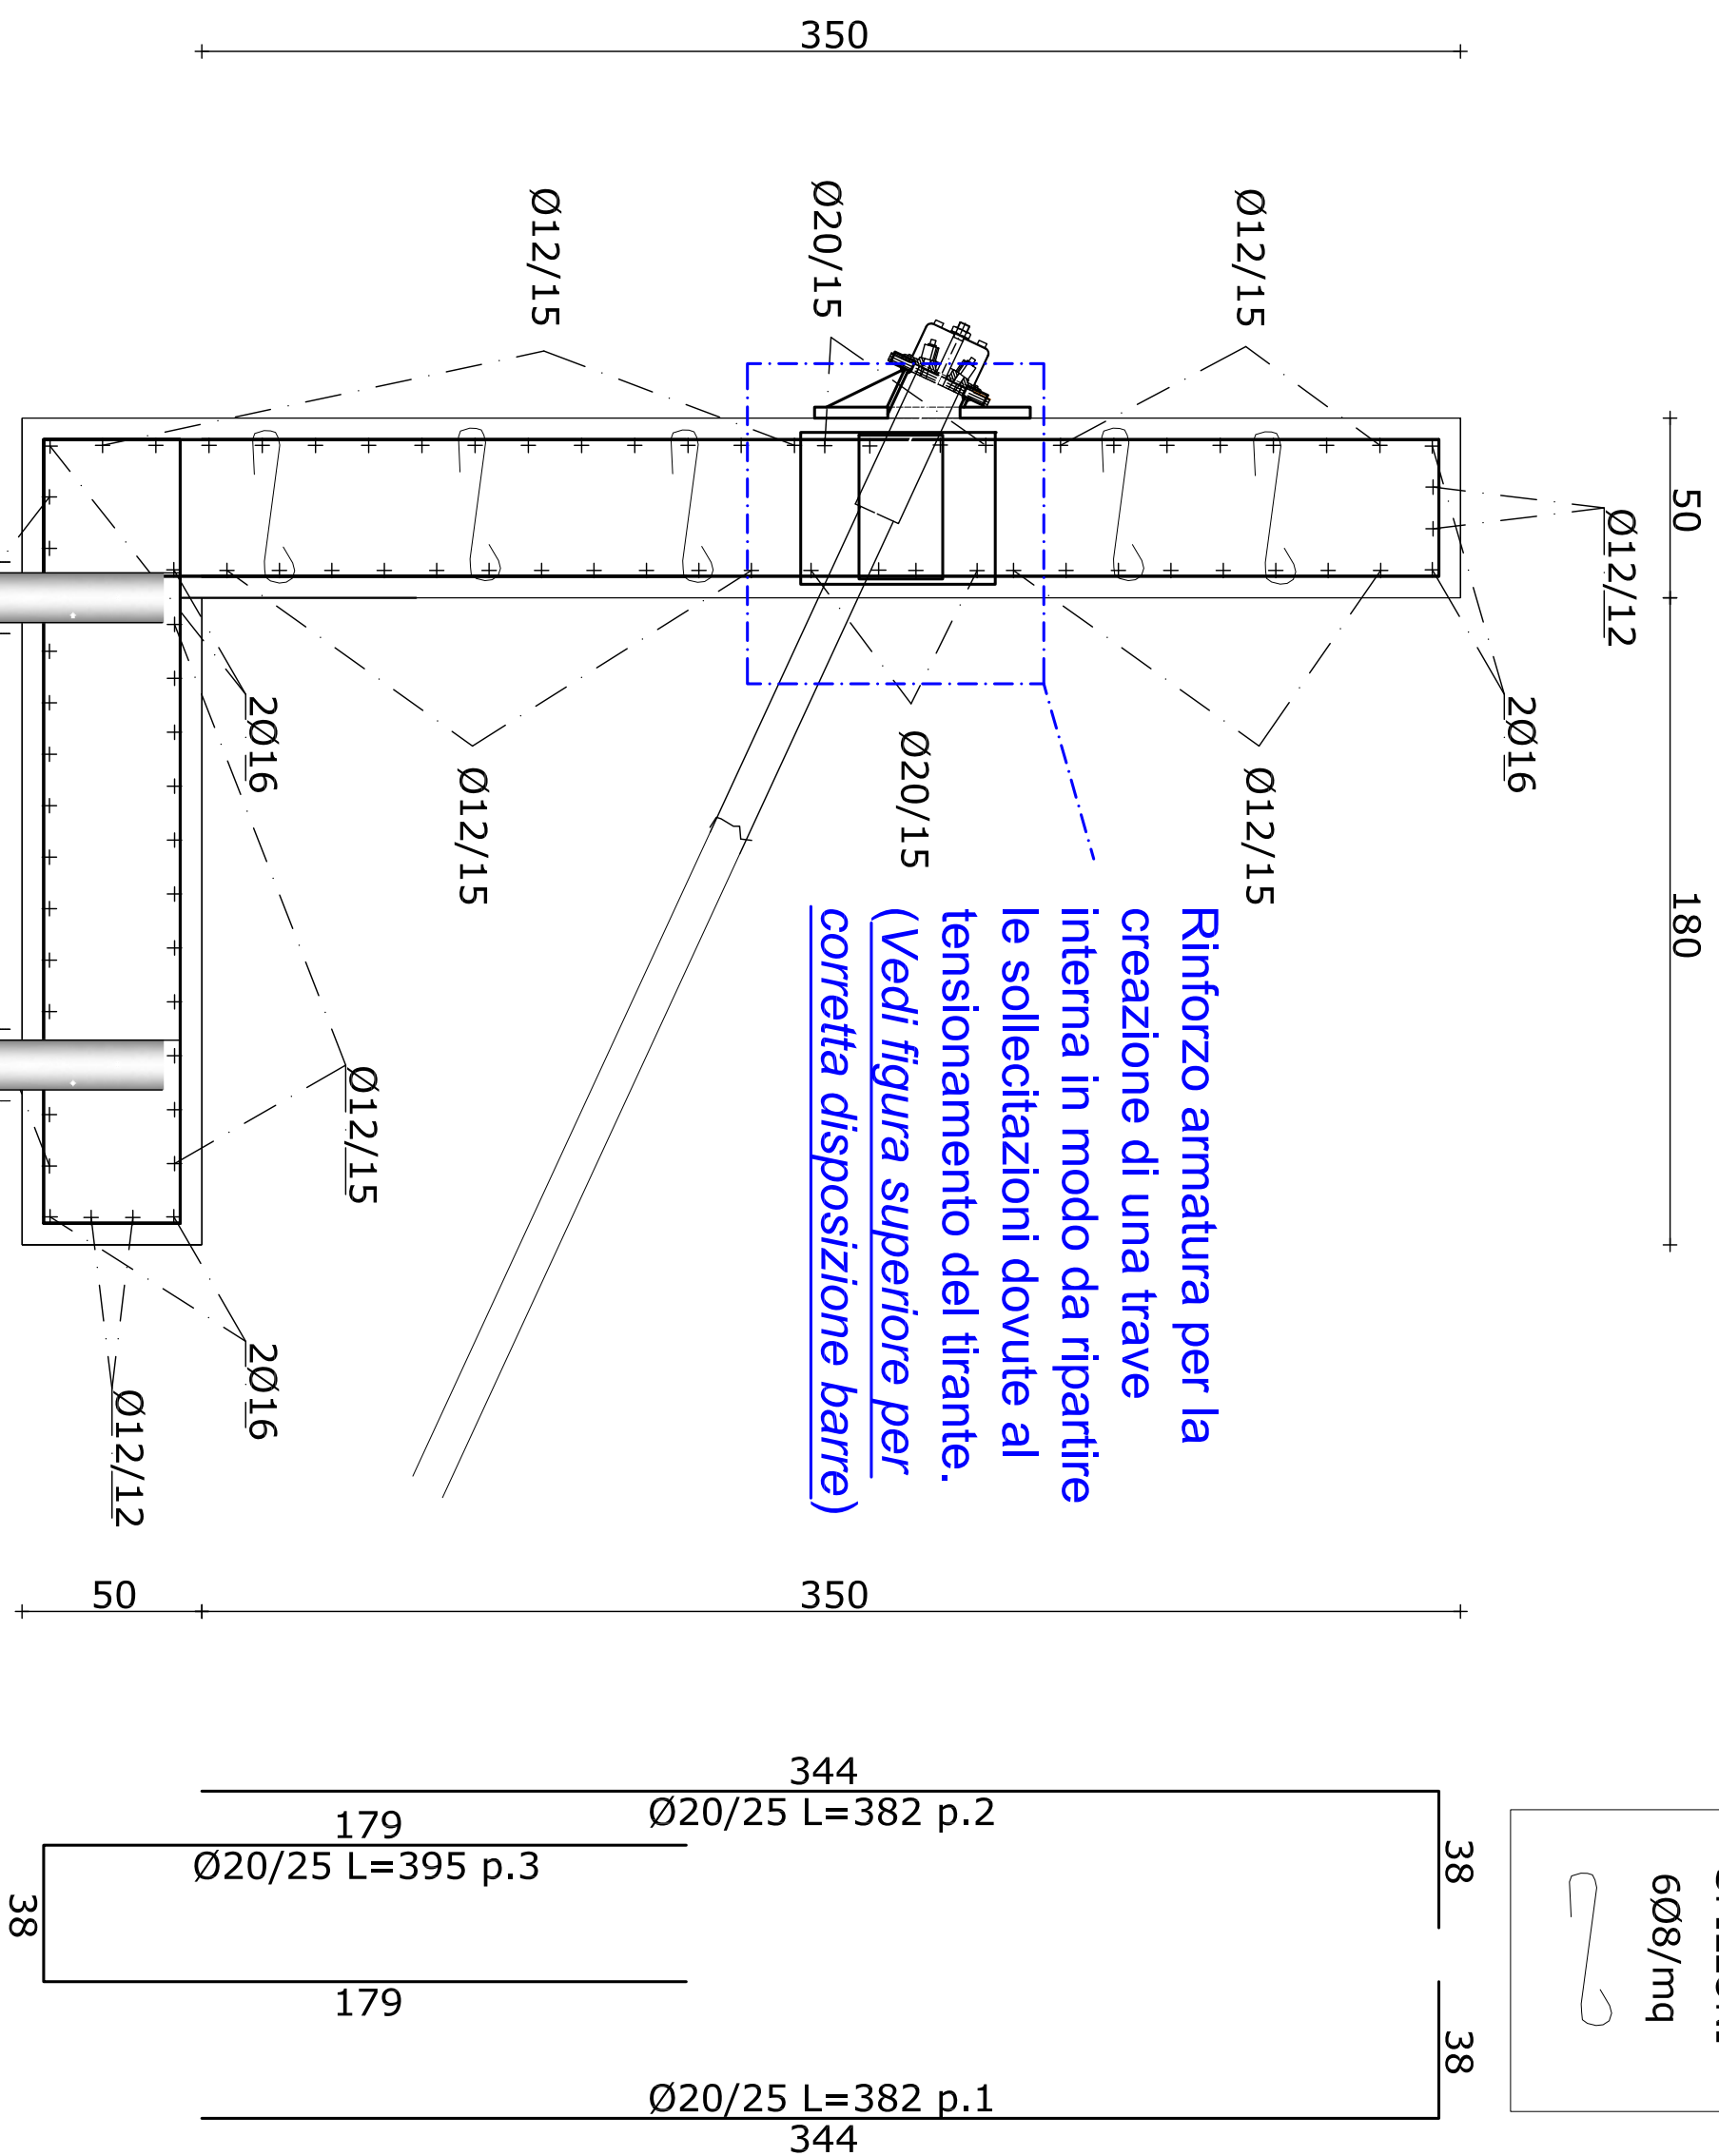

Scala 1:20

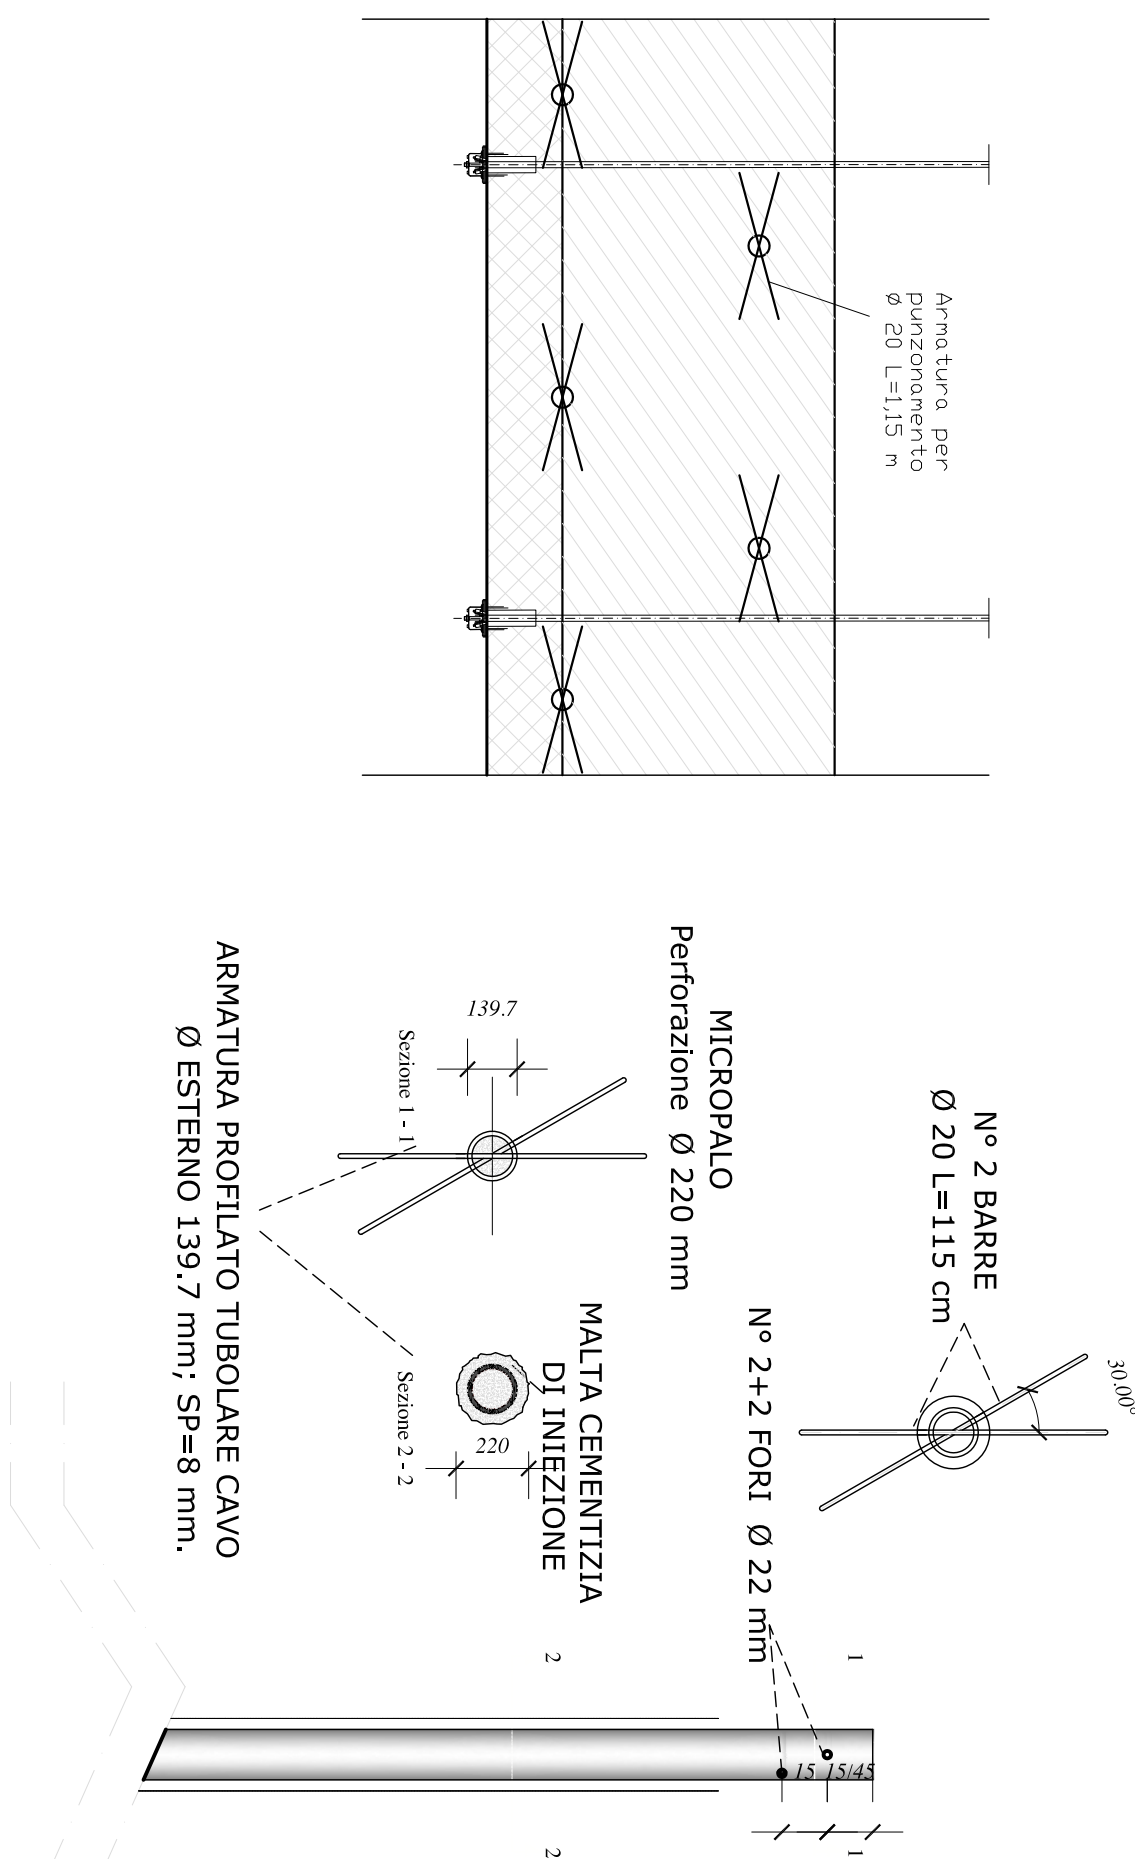

Scala 1:20

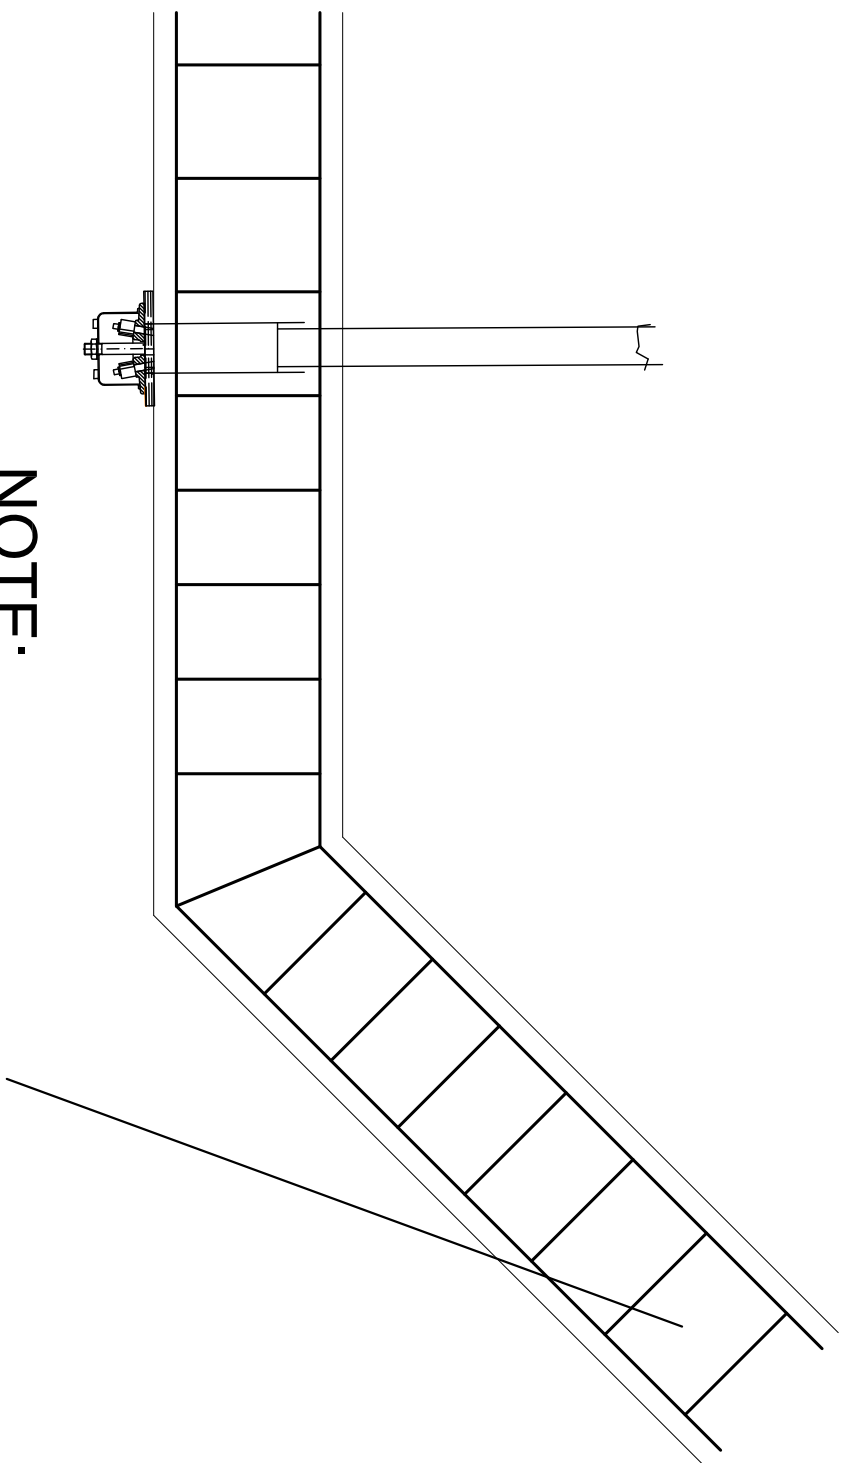

NOTE: /
Nei tratti d'ala i correnti dovranno essere prolungati fino a contatto del terreno

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 218 (width) and 208 (height). The plate features two rectangular holes. The top hole has a width of 38 and a height of 294, with a diameter specification of $\varnothing 20/25$. The bottom hole has a width of 38 and a height of 285, with a diameter specification of $\varnothing 18/20$. The distance between the top and bottom holes is 208.

[illegible]

CN_A18_430_16_383
CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE
PER IL COL D'ESICHIIE
PRESSO BORGATA ARATA

PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016
Ordinanza n. 430 del 10/01/2017 art. 11 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
Ordinanza commissariale n. 3/418.000/430 del 22/03/2017
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte

Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
COMUNE DI MARMORA



1 - Prima dell'acquisto dei tiranti l'impresa dovrà verificare il dimensionamento mediante la realizzazione di due tiranti di prova (art. 6.6.4 del D.M. 14-01-2008 Norme tecniche sulle Costruzioni)

2 - Su tutti i tiranti dovrà essere effettuato un ciclo completo di carico e scarico.

Durante il ciclo i tiranti sarà sottoposti ad una forza pari alla forza massima di esercizio $\times 1,2$ (art. 6.6.4 del D.M. 14-01-2008 Norme tecniche sulle Costruzioni) pari a 88.82 KN o tirante